


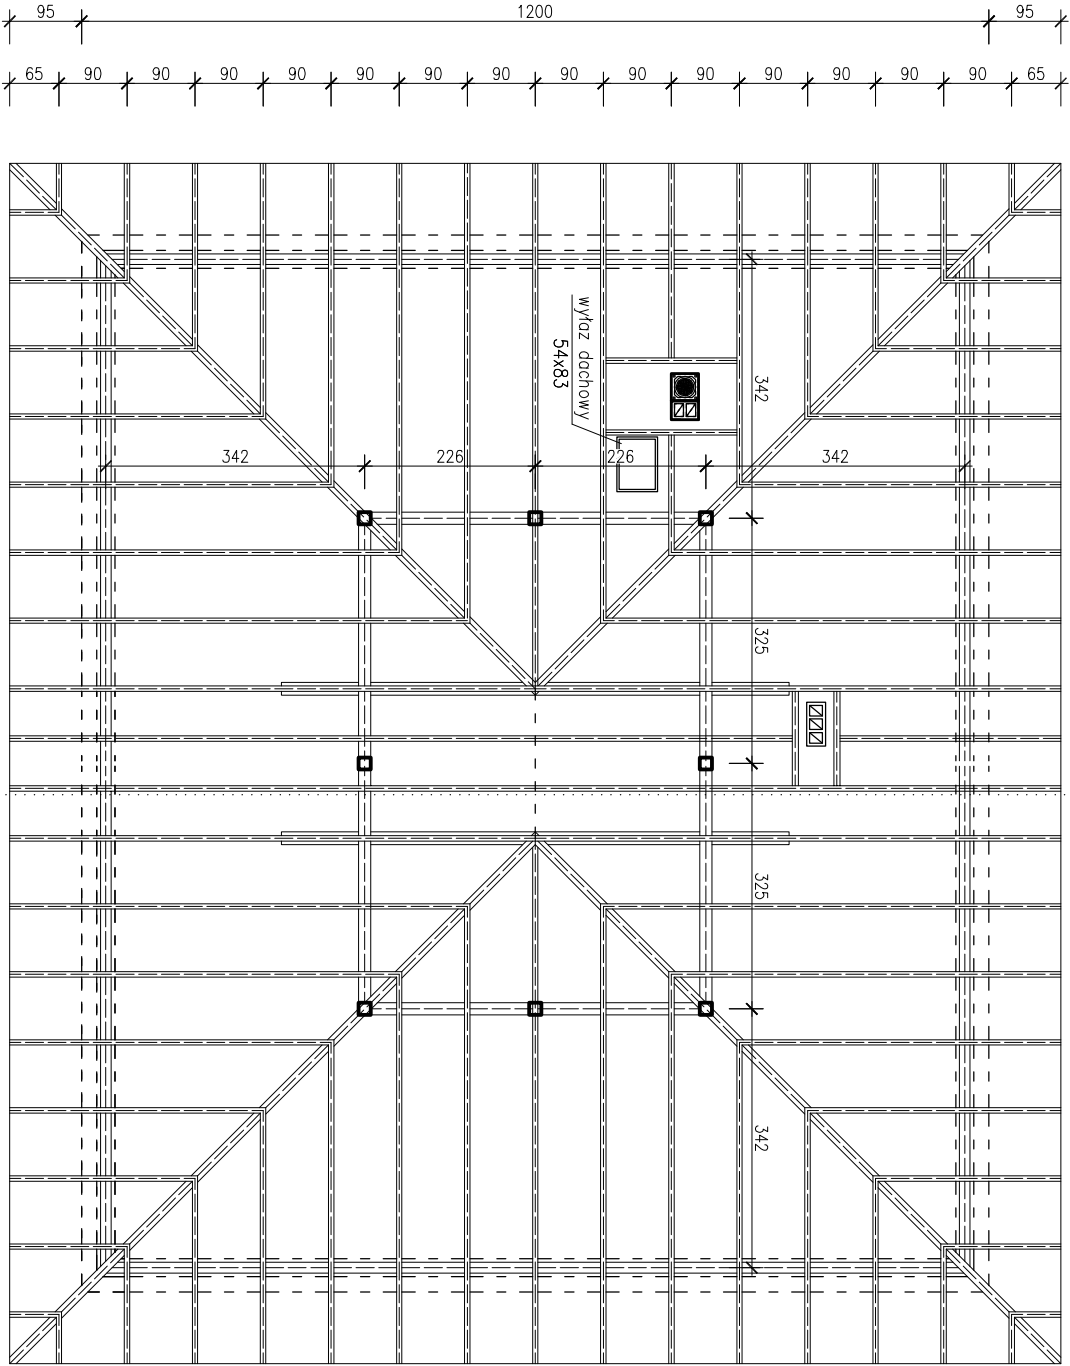

Murłatę należy zamocować za pomocą prętów $\phi 12$ zakotwionych w wieńcu co około 1,5 m

UWAGA:

W sąsiedztwie przewodów spalinowych i dymowych należy zabezpieczyć elementy więźby dachowej płytami GKF o podwyższonej odporności ogniowej;

Długości krokwi podane są długościami netto, należy doliczyć naddatek na połączenia

W przypadku nie wykonania pełnego deskowania potłoci dachowej należy zastosować widtrownicy.(np. naciąg z łasny perforowanej BMF)

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
imię i nazwisko:		nr upr. bud.	
mgr inż. Jacek Kapusta		UM-I-K-8386/137/86	
opr. bud. w spec. architektonicznej		UM-I-K-8386/PA/44/84	
mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Psyk			
opr. bud. w spec. architektonicznej			
mgr inż. Maciej Kopycki			
opracowanie:			
Inwestor:		data opracow.:	
Budowa świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o pojemność 10 m3 na część działki nr ewid. 288/6 położonej w miejscowości Małkowsy Nowe, gm. Jastrzębia		06.2021r.	
Gmina Jastrzębia Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia		skala:	
		1:100	
nr rysunku:		nr rysunku:	
Tytuł rysunku:		RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	
Architektura		A/4	

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakiegokolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)