


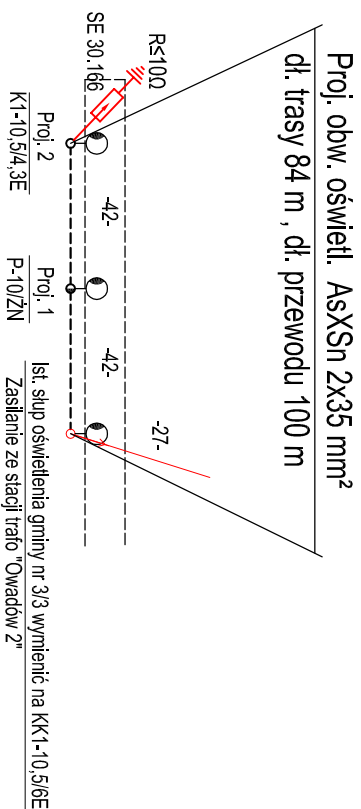

1. Układ sieci zasilającej w układzie TN-C
2. Zasilanie ze stacji trafo "Owadów 2"
3. Zastosować oprawy IP66 ze źródłem światła LED o mocy 40 W , kl. ochr. II
4. Wysięgniki o wysięgu 1,0 m i kącie odchylenia 10°
5. Wysokość zawieszenia opraw 8,7 m

|                       |                                                                                             |                          |       |          |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|----------------------|
| Jednostka projektowa: | PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>Andrzej Pawlikowski</b><br>26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 m. 16 |                          |       | stadium: | <b>PB</b>            |
| Inwestor:             | GMINA JASTRZĘBIA<br>26-631 JASTRZĘBIA                                                       |                          |       | skała:   |                      |
| Obiekt:               | Oświetlenie drogowe w m-ci Owadów (do Tartaku)                                              |                          |       |          |                      |
| Projektował:          | inż. Andrzej Pawlikowski                                                                    | upr.nr GP-III-7342/75/91 |       |          |                      |
| Sprawił:              | mgr. inż. Paweł Ryś                                                                         | upr.nr MAZ/0212/PBE/18   |       |          |                      |
| Tytuł rysunku:        | SCHEMAT ZASILANIA                                                                           |                          | data: | 08.2021r | nr rys.:<br><b>2</b> |